

ALERTA DE AGUA NO BEBER

Español

El agua de La Ciudad de Santa Paula posiblemente está contaminada con una sustancia desconocida

NO TOME SU AGUA

Si descarta ésta advertencia puede enfermarse

Una sustancia desconocida posiblemente fue agregada al agua potable suministrada por La Ciudad de Santa Paula, esto fue debido a una reciente intrusión en el Tanque de Almacenamiento. El tanque esta fuera de servicio y será desinfectado antes de regresar a servicio. La Junta Estatal de Control de Recursos de Agua (SWRCB), el departamento de Salud Publica del Condado de Ventura, y el Sistema de Agua de la Ciudad de Santa Paula, están advirtiéndolo a cierta sección de la Ciudad de Santa Paula que por favor **NO USEN EL AGUA DE LA LLAVE PARA BEBER Y COCINAR HASTA NUEVO AVISO**. El mapa de las zonas afectadas se encuentra en las siguientes 4 paginas.

¿Qué debo hacer?

- **NO USE AGUA DE LA LLAVE---SOLO USE AGUA EMBOTELLADA.** Se debería usar agua embotellada para todas las bebidas (incluyendo formula de bebés y jugo), para lavarse los dientes, lavar trastes, hacer hielo, preparar comida, y bañarse **hasta nuevo aviso**.
- **NO INTENTE TRATAR EL AGUA USTED MISMO.** Hervir, congelar, filtrar, agregar cloro (chlorine) u otros desinfectantes, o dejar que el agua repose, no hará que el agua sea segura.
- Hay agua potable disponible en la siguiente ubicación (traiga sus propios contenedores de agua): Planta de tratamiento de agua en 532 Main St., Santa Paula, CA 93060 (detrás del Centro Comunitario) el 24 de junio, de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. A partir del 25 de junio y hasta nuevo aviso, el agua estará disponible de 6 a.m. a 7 p.m.

**Le informaremos cuando las pruebas muestren que el agua es segura otra vez.
Esperamos resolver el problema dentro de 24-72 horas.**

Para más información llame a:

Contacto del Servicio de Agua: Standby Servicio al Cliente, (805) 340-5669, 180 S Palm Ave., Santa Paula, CA 93060.

Junta Estatal de Control de Recursos de Agua (State Water Resources Control Board):

District 06 – Santa Barbara Oficina de Campo, Ingenierio de Distrito – Jason Cunningham, (805) 566-1326.


Departamento Local de Salud del Condado: Salud Publica del Condado de Ventura (805) 654-2813.

Este aviso es enviado a usted por la Ciudad de Santa Paula. Núm. de Identificación de


California del Sistema de Agua Público 5610011. Fecha de distribución: 24 June 2024.

Por favor comparte esta información con todas las demás personas que reciben esta agua, especialmente aquellos que no hayan recibido éste aviso directamente (por ejemplo, las personas en apartamentos, asilos, escuelas, y negocios). Puede hacerlo poniendo este aviso en un lugar público o distribuyendo copias en persona.


AREA AFECTADA GENERAL 1 (enmarcada en linea roja)

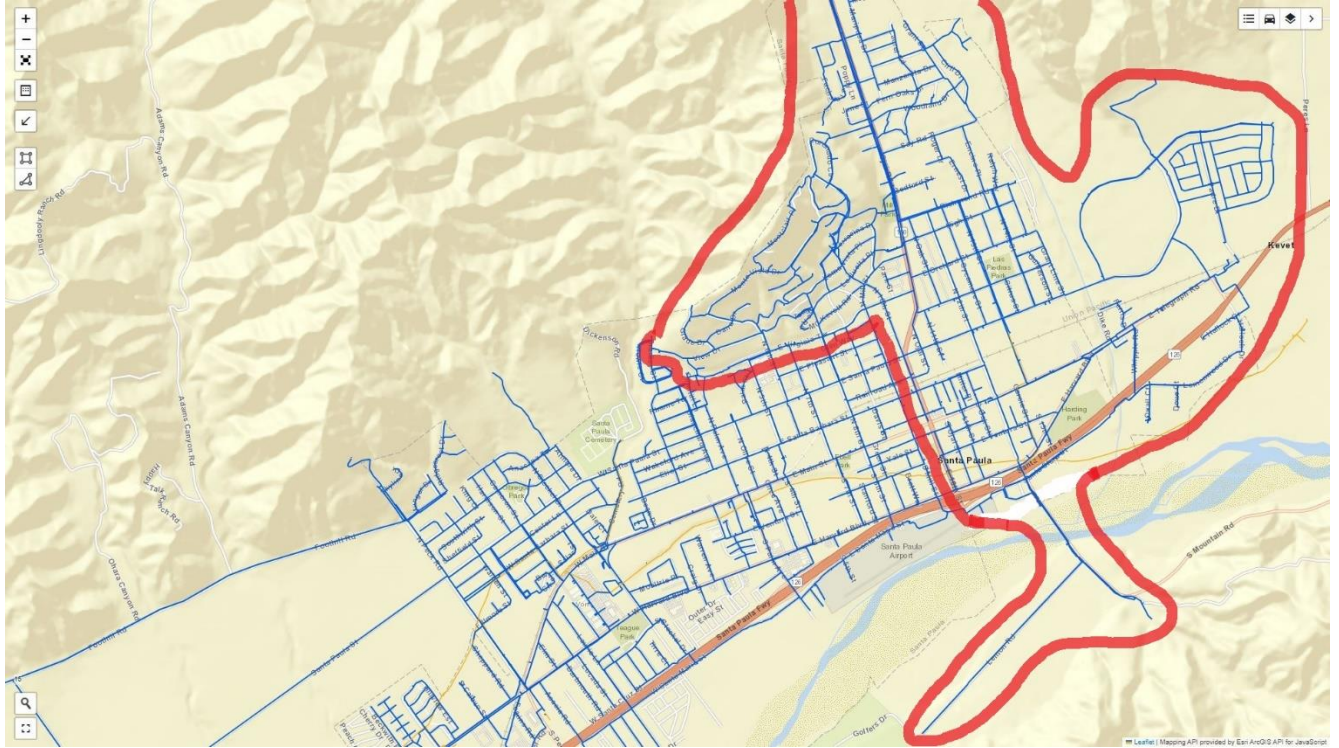


AREA AFECTADA GENERAL 2 (enmarcada en linea roja)

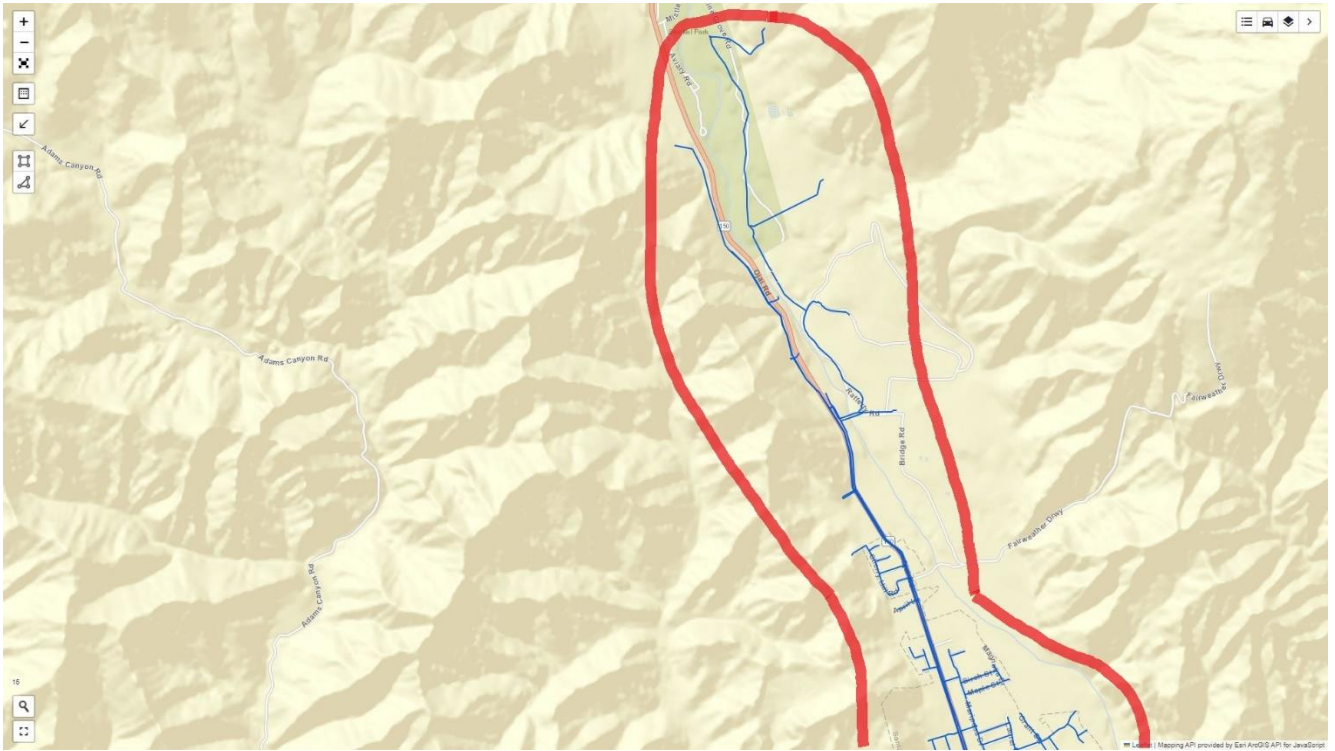

AREA AFECTADA DETALLADA 1 (encerrada en una línea roja, las direcciones escritas ESTAN afectadas)

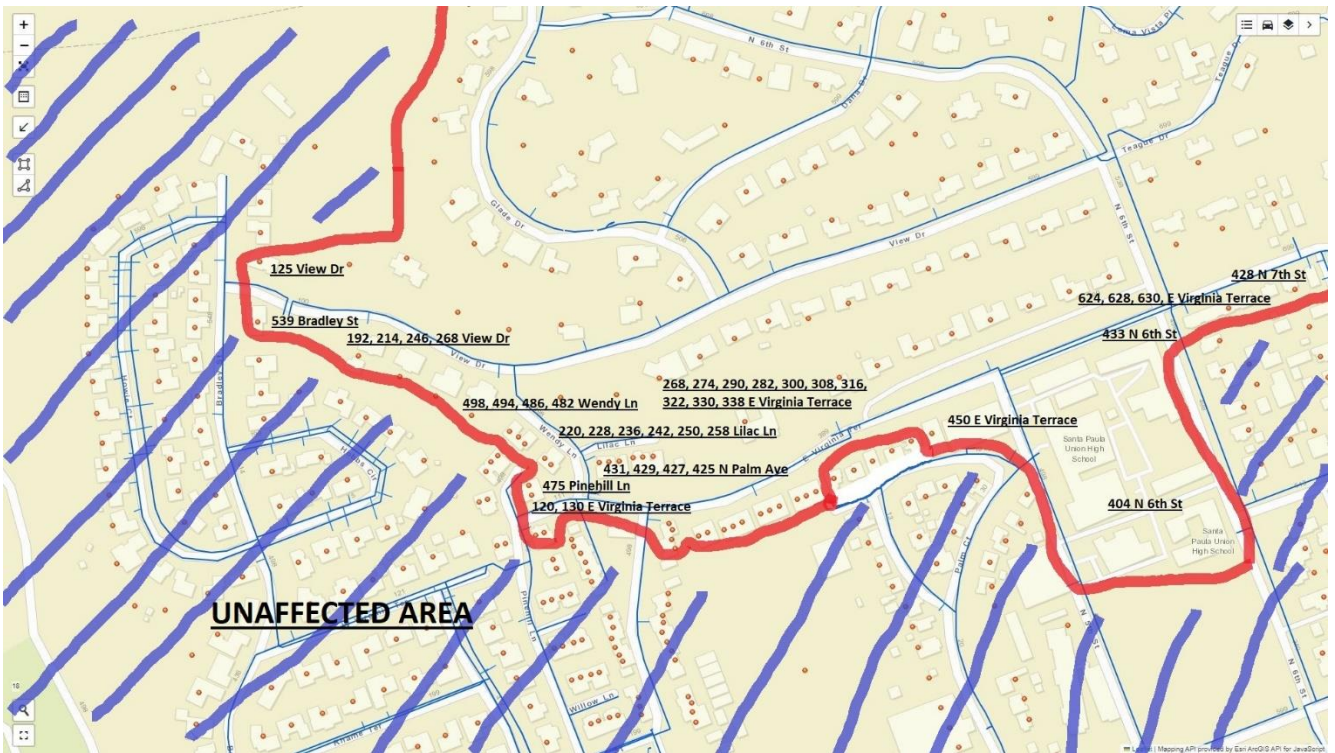

AREA AFECTADA DETALLADA 2 (encerrada en una línea roja, las direcciones escritas ESTAN afectadas)

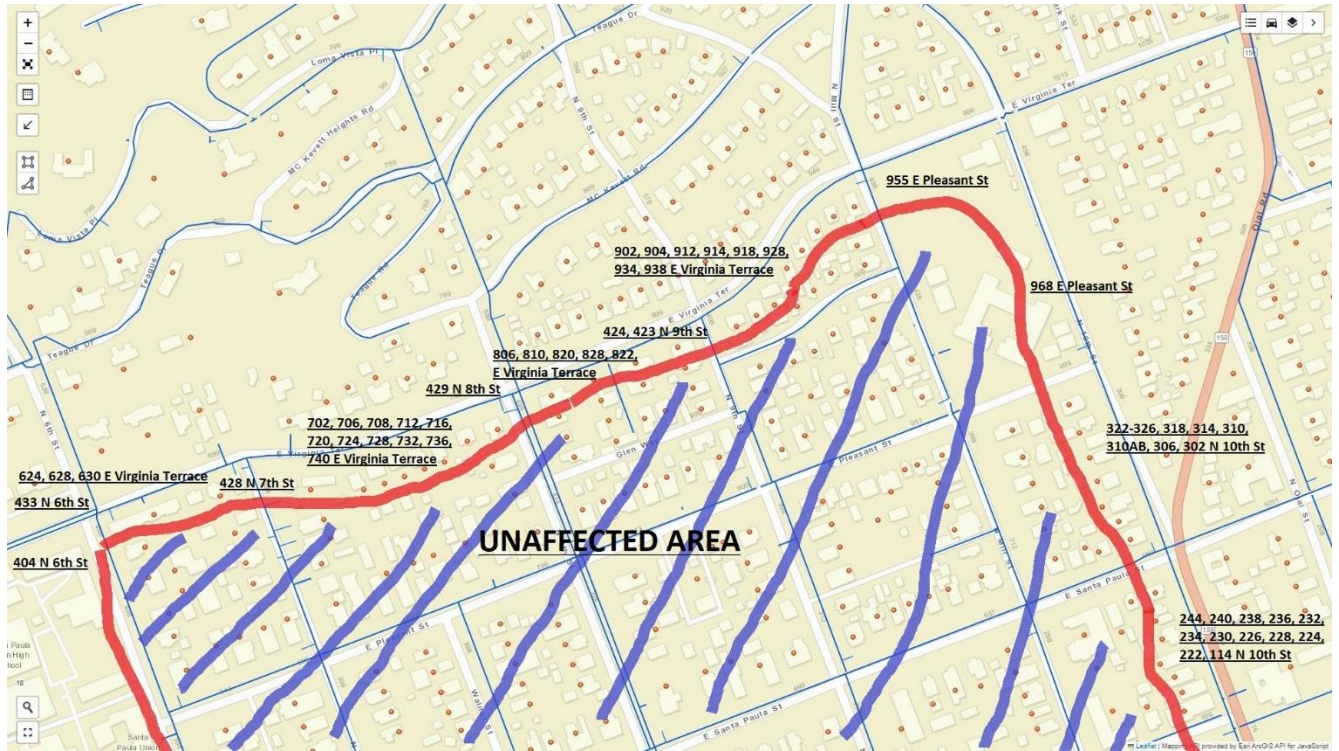

AREA AFECTADA DETALLADA 3 (encerrada en una línea roja, las direcciones escritas ESTAN afectadas)



AREA AFECTADA DETALLADA 4 (encerrada en una línea roja, las direcciones escritas ESTAN afectadas)



AREA AFECTADA DETALLADA 5 (encerrada en una línea roja, las direcciones escritas ESTAN afectadas)

